



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRZASNYSZU

• tel.: 29 752 25 04

• sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl

• ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz

HKN.9027.176.2025.KO

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/64/2025

Przasnysz, dnia 07.08.2025 r.

08. 08. 2025

Nr rej.

82.62/2025

P. Lebowiche

PODPIS

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole **HKL.9051-1-342/2025** z poboru próbek wody **Nr 810,811** dokonanego w dniu **28.07.2025 r.** ze:

- Stacji Uzdatniania Wody Leszno – woda po uzdatnieniu,
- sieci – Szkoła Podstawowa – Leszno

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania **HKL.9051-1-342/810,811/2025** z dnia **31.07.2025 r.** wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Lesznie, gm. Przasnysz
zarządzanego przez Gminę Przasnysz**

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody

Otrzymuje:

1. Gmina Przasnysz
Ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
2. a/a

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Śliwińska




AB 560

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13Fax: 23 672-41-44
sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-ciechanow

Liczba stron: 2

Egz. 2 z 3

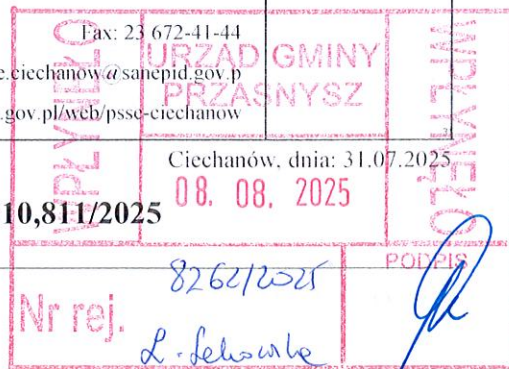

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-342/810,811/2025

Nazwa i adres klienta: PSSE Przasnysz
Podstawa badań: Protokół uzgodnień HKL.9051.3.3.2025
Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbek: Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lesznie, gmina Przasnysz
Data pobrania próbek: 28.07.2025
Próbki pobrał: Sylwia Nowotka - pracownicy PSSE Przasnysz
Metoda pobierania próbek: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Nr protokołu pobrania próbek: HKL.9051-1-342/2025
Data przyjęcia próbek: 28.07.2025
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 28.07-31.07.2025
Inne informacje dotyczące próbek: Stan próbek - bez zastrzeżeń
Cel badania: Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbek pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
810	08:30	1	Stacja Uzdatniania Wody - Leszno- woda uzdatniona
811	08:40	2	Szkoła Podstawowa - Leszno - kran kuchni

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki		Data badania
			810	811	
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	28.07 - 29.07.2025
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21+3h.	jtk	0	0	28.07 - 29.07.2025
3	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtrów membranowych, podłoże Slanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 44±2 h,	jtk	0	0	28.07 - 30.07.2025
4	Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 metoda posiewu wgłębnego, temp. inkubacji 22±2 °C, czas inkubacji 68±4 h	jtk	nw	nw	28.07 - 31.07.2025

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki		Data badania
			810	811	
1	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2016-06 Metoda C	mg/l Pt	6,6 ± 1,9 pH próbki 7,7	4,3 ± 1,9 pH próbki 7,4	28.07.2025
2	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,67 ± 0,14	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	28.07.2025
3	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C PN-EN 27888:1999 Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	μS/cm	730 ± 40 (20,1 °C)	750 ± 40 (20,1 °C)	28.07.2025
4	Smak PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 24 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	29.07.2025 godz.11:45
5	Zapach PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	29.07.2025 godz.11:45
6	pH PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	-	7,5 ± 0,1 (20,1 °C)	7,4 ± 0,1 (20,2 °C)	28.07.2025

Podana niepewność została obliczona na poziomie ufności 95% z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia $k = 2$ i nie uwzględnia pobierania i transportu próbek.

Następujące obszary autoryzuje:

badania mikrobiologiczne - Olga Modzelewska
badania fizykochemiczne - Joanna Ostrowska

Autoryzował

Zatwierdził

Stary Asystent
J. Ostrowska
Joanna Ostrowska

Asystent
Modzelewska
Olga Modzelewska

KONIEC SPRAWOZDANIA

Joanna Ostrowska