


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu

Przasnysz, dnia 27.01.2026 r.
Znak sprawy: HKN.9020.14.2026

Gmina Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

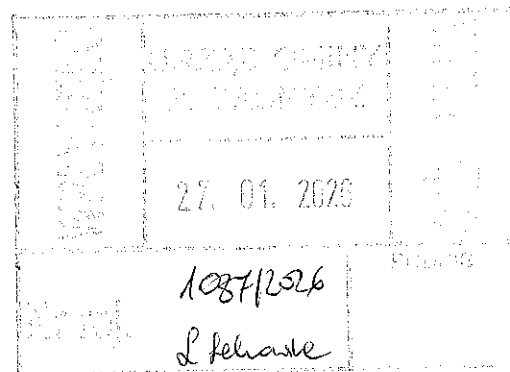

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/1/2026

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-24/2026 z poboru próbek wody Nr 50,51,52 dokonanego w dniu 19.01.2026 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody Szla – woda po uzdatnieniu
- sieci – Szkoła Podstawowa Nowa Krępa
- sieci – Sklep spożywczy – Krępa Stara

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania

HKL.9051-1-24/50,51,52/2026 z dnia 26.01.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szli, gm. Przasnysz** zarządzanego przez Gminę Przasnysz.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Maria Śliwińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a / a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13 | 06-300 Przasnysz
+48 297522504
sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10514-90423-EIVHB-14



AB 560

**POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY**06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13

Fax: 23 672-41-44

sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-ciechanow

Liczba stron: 3

Lp. 2 z 3

Ciechanów, dnia: 26.01.2026

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-24/50,51,52/2026

27. 01. 2026

Nazwa i adres klienta: **PSSE Przasnysz**
Podstawa badań: **Protokół uzgodnień HKL.9051.3.3.2026**
Rodzaj próbek: **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**
Miejsce pobrania próbek: **Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Szli, gmina Przasnysz**
Data pobrania próbek: **19.01.2026**
Próbki pobral: **Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz**
Metoda pobierania próbek: **PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007**
Nr protokołu pobrania próbek: **HKL.9051-1-24/2026**
Data przyjęcia próbek: **19.01.2026**
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: **19.01-22.01.2026**
Inne informacje dotyczące próbek: **Stan próbek - bez zastrzeżeń**
Cel badania: **Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)**

1087/626

L. Lehane

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbek pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Przasnyszu.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
50	09:00	1	Stacja uzdatniania Wody - Szla - woda uzdatniona
51	08:40	2	Sklep spożywczy "Groszek" - Krępa Stara
52	08:30	3	Szkoła Podstawowa - Nowa Krępa

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			50	51	52	
1	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1 2014-12-01 2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 21-3h	jtł	0	0	0	19.01 - 20.01.2026
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1 2014-12-01 2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 21-3h	jtł	0	0	0	19.01 - 20.01.2026
3	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2 2004 metoda filtrów membranowych, podłoże Słanetz i Bartleja, temp. inkubacji 36±2 °C, czas inkubacji 44±4 h	jtł	0	0	0	19.01 - 21.01.2026
4	Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222 2004 metoda posiewu wlewnego, temp. inkubacji 22±2 °C, czas inkubacji 68±4 h	jtł	9 niepewność pomiaru [5,18]	nw	nw	19.01 - 22.01.2026

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			50	51	52	
1	Azotany PN-82/C-04576:08 (4)	mg/l	-	-	< 0,9 0,9 ± 0,2 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	20.01.2026
2	Azotyny PN-EN 26777:1999 Powtarzalność metody osiągnięta w laboratorium wynosi 0,003 mg/l	mg/l	-	-	< 0,020 0,020 ± 0,008 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	19.01.2026
3	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Apl 2016-06 Metoda C	mg/l Pt	6,1 ± 1,9 pH próbki 7,8	4,4 ± 1,9 pH próbki 7,8	7,2 ± 1,9 pH próbki 7,8	19.01.2026
4	Chlorki PN-ISO 9297:1994	mg/l	-	-	< 5,0 5,0 ± 1,4 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	21.01.2026
5	Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 (utlenialność z KMnO ₄)	mg/l O ₂	-	-	0,82 ± 0,29	20.01.2026
6	Jony amonowy PN-C-04576-4:1994	mg/l	-	-	< 0,13 0,13 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	19.01.2026
7	Mangan PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	-	-	< 5,0 5,0 ± 3,0 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	22.01.2026
8	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	19.01.2026
9	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C PN-EN 27888:1999 Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	µS/cm	335 ± 24 (16,1 °C)	341 ± 24 (15,9 °C)	336 ± 24 (17,4 °C)	19.01.2026
10	Smak PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających Temperatura badań 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	20.01.2026 godz. 10:50
11	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999 (twardość)	mg/l CaCO ₃	-	-	172 ± 5	22.01.2026
12	Zapach PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających Temperatura badań 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	20.01.2026 godz. 10:50
13	pH PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	-	7,8 ± 0,1 (16,4 °C)	7,8 ± 0,1 (16,2 °C)	7,8 ± 0,1 (17,7 °C)	19.01.2026
14	Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Apl 2016-06	µg/l	-	-	< 30 30 ± 18 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	22.01.2026

t) - norma wycofana

Pozioma niepewność została obliczona na poziomie ufności 95% z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia $k = 2$ i nie uwzględnia pobierania i transportu próbek. Dla badań mikrobiologicznych została obliczona zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Szacowanie niepewności opiera się na podejściu globalnym, wynikającym z niepewności operacyjnej i rozkładu częstotliwości.

Następujące obszary autoryzuje:

badania mikrobiologiczne - Aleksandra Kolałkowska
badania fizykochemiczne -

- Paulina Malinowska, poz. 1-6,8-14
- Marta Galecka, poz. 7

Autoryzował

Zatwierdził

Starszy Asystent
Malinowska
Paulina Malinowska

Asystent
Kolałkowska
Aleksandra Kolałkowska

Młodszy Asystent
Galecka
Marta Galecka

KOŃIEC SPRAWOZDANIA

p.o. KIEROWNIK
Sekcji Laboratoryjnej i Technicznej
Ostrowska
mgr inż. Joanna Ostrowska