

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu

Przasnysz, dnia 03.02.2026 r.
Znak sprawy: HKN.9020.28.2026

Gmina Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

OCENA JAKOŚCI WODY OW HKN/5/2026

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole HKL.9051-1-34/2026 z poboru próbek wody Nr 78,79,80 dokonanego w dniu 26.01.2026 r. z:

- Stacji Uzdatniania Wody Helenowo – woda po uzdatnieniu
- sieci – Szkoły Podstawowej Bogate
- sieci – Sklepu spożywczego Bogate 71

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek Nr sprawozdania

HKL.9051-1-34/78,79,80/2026 z dnia 30.01.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Helenowie, gm. Przasnysz** zarządzanego przez Gminę Przasnysz.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnictwa i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Maria Śliwińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a / a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13 | 06-300 Przasnysz
+48 297522504
sekretariat.psse.przasnysz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10514-90423-EIVHB-14



AB 560

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
w CIECHANOWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 27
tel: 23 672-33-13Fax: 23 672-41-44
sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-ciechanow

Liczba stron: 3

Egz. 1 z 3

Ciechanów, dnia: 30.01.2026

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ HKL.9051-1-34/78,79,80/2026

Nazwa i adres klienta: **PSSE Przasnysz**

Podstawa badań: **Protokół uzgodnień HKL.9051.3.3.2026**

Rodzaj próbek: **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi**

Miejsce pobrania próbek: **Wodociąg do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Helenowie, gmina Przasnysz**

Data pobrania próbek: **26.01.2026**

Próbki pobrał: **Sylwia Nowotka - pracownik PSSE Przasnysz**

Metoda pobierania próbek: **PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007**

Nr protokołu pobrania próbek: **HKL.9051-1-34/2026**

Data przyjęcia próbek: **26.01.2026**


Data rozpoczęcia i zakończenia badań: **26.01-29.01.2026**

Inne informacje dotyczące próbek: **Stan próbek - bez zastrzeżeń**

Cel badania: **Zg.z Rozp.MZ z 07.12.2017 r.(Dz.U.2017 poz.2294)**

BPW/501/2026-1P

52D RP PSSE w Przasnyszu
Weronika Felbor (ADM)
Data rejestracji: 2026-02-03
Data wpływu: 2026-02-03

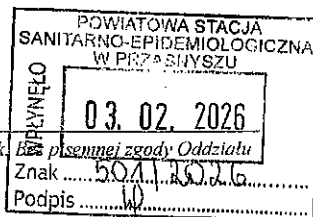

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
Laboratoryjne sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo do złożenia skargi.

Informacje o dacie, godzinie, miejscu i metodzie pobierania próbek pochodzą od próbkobiorcy - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Przasnyszu.

Opis i identyfikacja próbek:

Nr próbki	Godz. pobr.	Ozn. klienta	Rodzaj próbki i punkt pobrania
78	09:30	4	Stacja Uzdatniania Wody - Helenowo - woda uzdatniona
79	09:20	5	Sklep spożywczy - Bogate - R. Stryjewski
80	09:10	6	Szkoła Podstawowa Bogate

Badania i wyniki oznaczone (N) znajdują się poza zakresem akredytacji PCA nr AB 560. Badania oznaczone (P) zostały wykonane przez podwykonawcę.

1. Wyniki badań mikrobiologicznych

Legenda: "nw" - nie wykryto, "n" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			78	79	80	
1	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21±3h.	jtk	0	0	0	26.01 - 27.01.2026
2	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 metoda filtrów membranowych, podłoże CCA, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 21±3h.	jtk	0	0	0	26.01 - 27.01.2026
3	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 metoda filtrów membranowych, podłoże Stanetza i Bartleya, temp. inkubacji 36±2°C, czas inkubacji 44±4 h.	jtk	0	0	0	26.01 - 28.01.2026
4	Ogólna liczba kolonii na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72 h w 22 °C PN-EN ISO 6222:2004 metoda posiewu węglanego, temp. inkubacji 22±2 °C, czas inkubacji 68±4 h	jtk	82 niepewność pomiaru [65;104]	60 niepewność pomiaru [46;79]	58 niepewność pomiaru [44;76]	26.01 - 29.01.2026

2. Wyniki badań fizykochemicznych

Legenda: "-" - nie badano

Lp.	Wskaźnik, metodyka	Jm	Numery próbek, wyniki			Data badania
			78	79	80	
1	Azotany PN-82/C-04576/08 (#)	mg/l	-	-	1,6 ± 0,4	27.01.2026
2	Azotyny PN-EN 26777:1999 Powtarzalność metody osiągnięta w laboratorium wynosi 0,003 mg/l	mg/l	-	-	0,041 ± 0,008	26.01.2026
3	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Apl:2016-06 Metoda C	mg/l Pt	8,4 ± 1,9 pH próbki 7,7	15,6 ± 2,3 pH próbki 7,6	8,2 ± 1,9 pH próbki 7,7	26.01.2026
4	Chlorki PN-ISO 9297:1994	mg/l	-	-	< 5,0 5,0 ± 1,4 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	27.01.2026
5	Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 (utlenialność z KMnO4)	mg/l O2	-	-	2,3 ± 0,4	27.01.2026
6	Jon amonowy PN-C-04576-4:1994	mg/l	-	-	< 0,13 0,13 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	26.01.2026
7	Mangan PN-EN ISO 15586:2005	µg/l	-	-	< 5,0 5,0 ± 3,0 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	29.01.2026
8	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	< 0,20 0,20 ± 0,05 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	26.01.2026
9	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25 °C PN-EN 27838:1999 Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	µS/cm	416 ± 24 (15,5 °C)	417 ± 24 (17,8 °C)	415 ± 24 (17,9 °C)	26.01.2026
10	Smak PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 23 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	nie stwierdzono obcego smaku	27.01.2026 godz. 10:50
11	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999 (twardość)	mg/l CaCO3	-	-	208 ± 5	28.01.2026
12	Zapach PN-EN 1622:2006 Metoda jakościowa, trzech oceniających. Temperatura badań: 22 °C Woda odniesienia - niskozmineralizowana naturalna woda mineralna		nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	nie stwierdzono obcego zapachu	27.01.2026 godz. 10:50
13	pH PN-EN ISO 10523:2012 Poniżej wyniku podano temperaturę pomiaru	-	7,7 ± 0,1 (15,7 °C)	7,6 ± 0,1 (18,1 °C)	7,7 ± 0,1 (18,1 °C)	26.01.2026
14	Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06	µg/l	-	-	< 30 30 ± 18 - granica oznaczalności akredytowanej metody badawczej	29.01.2026

(-) - norma wycofana

Podana niepewność została obliczona na poziomie ufności 95% z zastosowaniem współczynnika rozszerzenia $k = 2$ i nie uwzględnia pobierania i transportu próbek. Dla badań mikrobiologicznych została obliczona zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Szacowanie niepewności opiera się na podejściu globalnym, wynikającym z niepewności operacyjnej i rozkładu cząstek.

Następujące obszary autoryzuje:

badania mikrobiologiczne - Aleksandra Kolakowska

badania fizykochemiczne:

- Paulina Malinowska, poz. 1-6, 8-14

- Kamil Wojciechowski, poz. 7

Autoryzował

Zatwierdził

Wicelny Asystent
Paulina Malinowska
Paulina Malinowska

Asystent
Aleksandra Kolakowska
Aleksandra Kolakowska

Asystent
Kamil Wojciechowski
Kamil Wojciechowski

KONIEC SPRAWOZDANIA

p.o. KIEROWNIK
Sekcji Laboratoryjnej Higieny Komunalnej
Ostrowska
mgr inż. Joanna Ostrowska